


Lämpöpumppujen katokset 4kpl, laajuustiedot pumpun ulkoyksikön mukaan
Harjakatoksen tyyli ja materiaalit kuten kaivon kansikaapissa

- Pumpun ulkoyksikön koko n880 x 840 x 330
josta jalustan mitat leveys 1000, syvyys 800, korkeus 500
- rakennetaan kestopuusta, jalustan kansi umpeen lankusta 48x98.
- Pumppu kiinnitetään jalustaan RST-ruuvein tai –pultein
- Jalusta kiinnitetään betonianturaan pikanauloin tai vastaavin kiinnikkein, jalat jäykistetään kestopuuvinositein ettei nurjahda.
- Kattokotelo kuten talousvesikaivossa, ilman seinän puoleista päätyvaneria

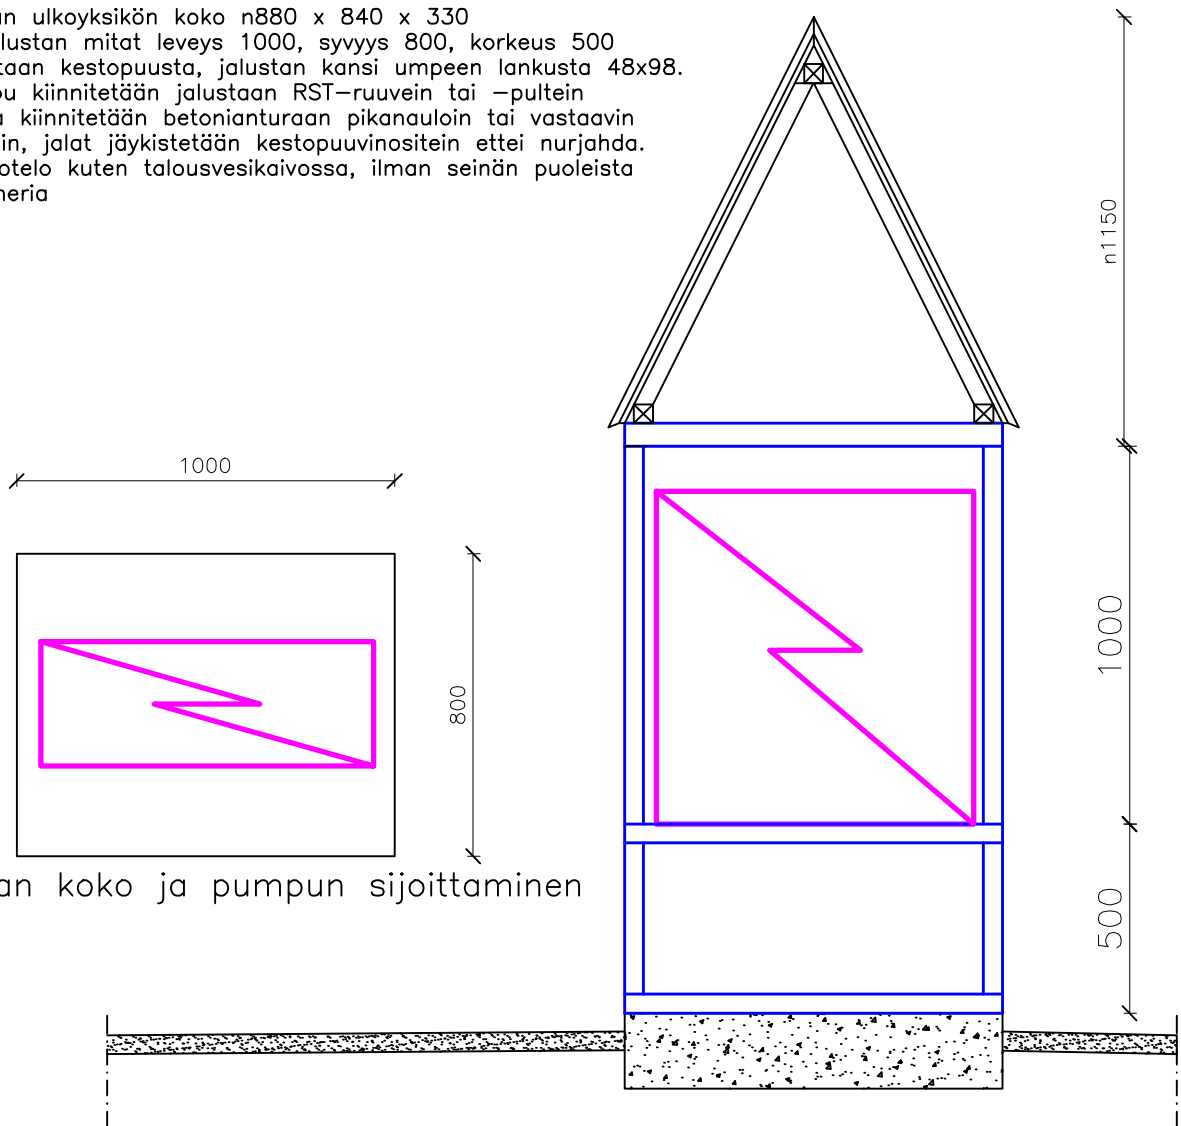

Anturan koko ja pumpun sijoittaminen

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM.	PVM
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide	Piiirustuslaji		Juoks.no	
	Lämpöpumppujen katokset 4kpl			
Rakennuskohde	Piiirustuksen sisältö		Mittakaavat	
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI	Pumppujen katokset		1:20	
		Suunnitteluala, työnumero ja piiirustuksen numero		Muutos
		RAK 20-12/2025		
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus		Yhteyshenkilö		Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy		Ihalainen Antti		